



ODWODNIENIE WYKOPÓW

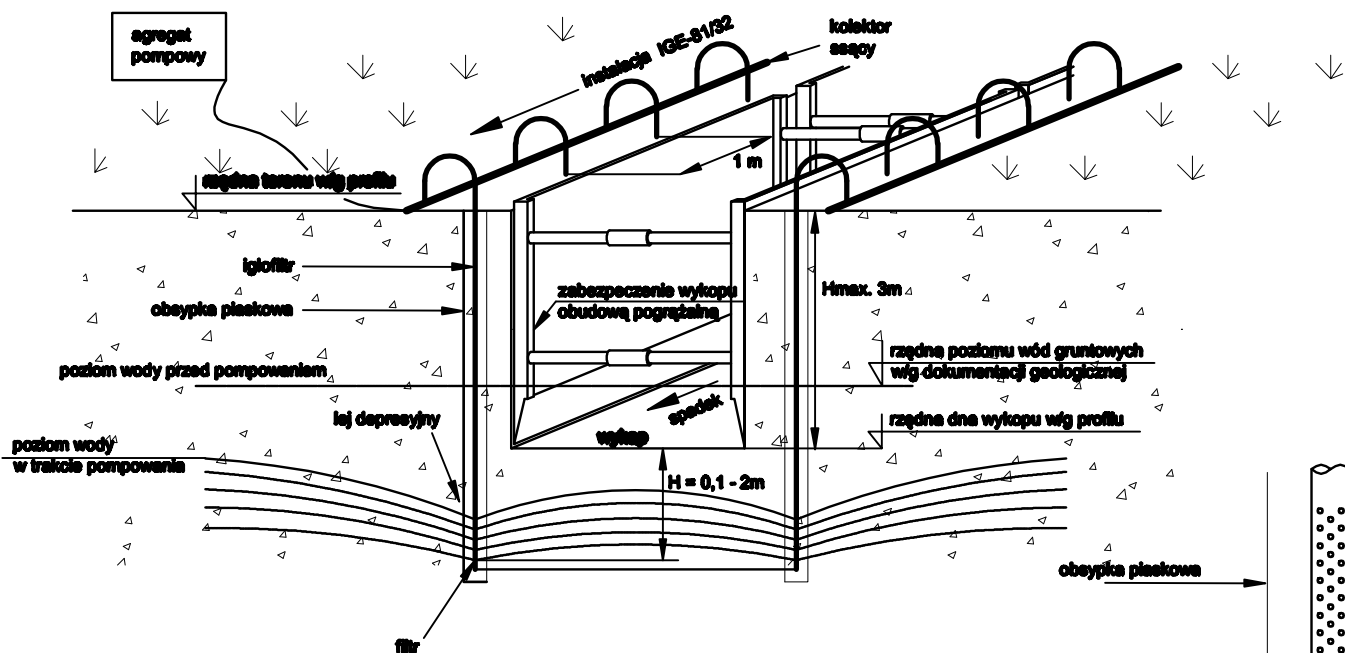

UWAGA:

1. W przypadku odwadniania wykopów, w gruntach mieszanych, posiadających zarówno warstwy przepuszczalne jak i nieprzepuszczalne, igiofiltry należy umieścić w obeypce piaskowej, stanowiącej dodatkową warstwę filtracyjną. W tym celu, do wplukiwania igiofiltrów, należy użyć rur wplukujących o średnicy Dn133 mm.
2. Warstwę filtracyjną należy wykonać z piasku o uziarnieniu 5 do 10 razy większym niż uziarnienie odwadnianego gruntu. Warstwę filtracyjną należy wykonać na całej długości igiofiltru, tak by połączyła ona wszystkie warstwy odwadnianego gruntu.
3. Zabezpieczenie wykopów obudową pogrążalną należy stosować przy wykonywaniu wykopów w celu ułożenia przebudowywanej sieci

		MICHAŁ BEDNARCZYK F.H.U. „KANGAZ-PROJEKT” RACZKOWICE 45; 42-265 DĄBROWA ZIELONA UL. DĄBROWSKIEGO 13/4; 42-200 CZĘSTOCHOWA NIP:949-176-50-00/ IDS:242754852/ TEL:664784740 www.kangaz-projekt.pl/ biuro@kangaz-projekt.pl	
INWESTOR	GMINA BLACHOWNIA UL.SIENKIEWICZA 22 42-290 BLACHOWNIA	data:	06.2017
		branża:	sanitarna
OPRACOWANIE	BUDOWA CHODNIKÓW WRAZ ZE ZJAZDAMI I ODWODNIENIEM TERENU PRZY DRODZE POWIETOWEJ	faza:	P-B
		ozn. projektu:	2017/033
ADRES	OBRĘB BLACHOWNIA 42-290 BLACHOWNIA UL. PIASTÓW	skala:	-
		rys. nr.	S-07
TYTUŁ RYSUNKU:			
ODWODNIENIE WYKOPU			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. MICHAŁ BEDNARCZYK	uprawnienia:	-
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ŁUKASZ MODLIŃSKI	LOD/IS/9947/13	
SPRAWDZIŁ:			