


Wysięgnik pojedynczy stalowy cynkowany
ogniowo średnica osadzenia na słupie 60mm
kąt 5°, dł. 1,0m.

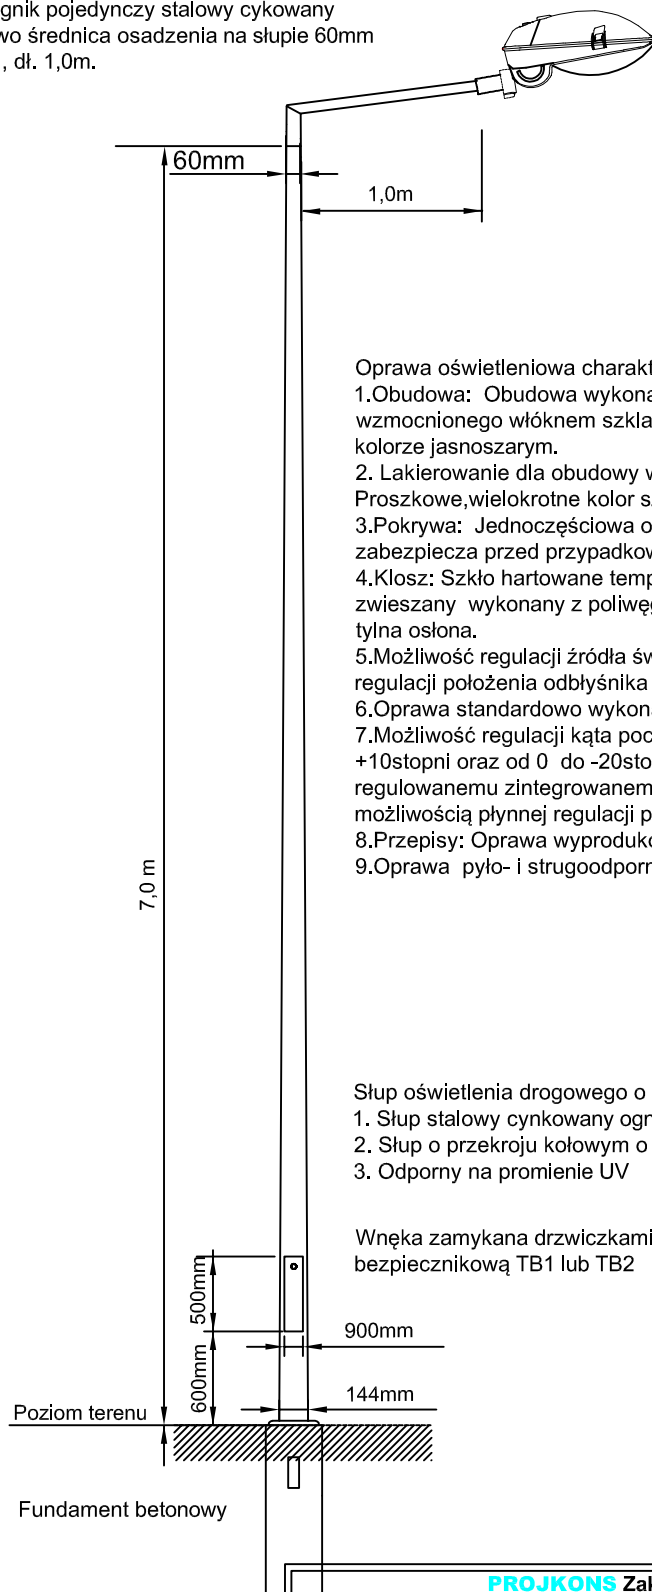

Oprawa oświetleniowa charakterystycznych parametrach:

1. Obudowa: Obudowa wykonana z odlewanej ciśnieniowo aluminium lub wykonana ze wzmocnionego włókna szklanym, odpornego na promieniowanie UV polipropylenu w kolorze jasnoszarym.
2. Lakierowanie dla obudowy wykonanej z ciśnieniowo odlewanej aluminium: Proszkowe, wielokrotne kolor szary RAL 7030/7016.
3. Pokrywa: Jednoczęściowa otwierana zawiasowo. Stalowy zaczep zamykający zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem
4. Klosz: Szkło hartowane temperaturowo, o grubości 5mm lub klosz otwierany i zwieszany wykonany z poliwęglanu z szybko zwalnającymi się klamrami i zdejmowalna tylna osłona.
5. Możliwość regulacji źródła światła min. w trzech pozycjach lub możliwość płynnej regulacji położenia odbłyśnika w min. w trzech pozycjach..
6. Oprawa standardowo wykonana w II klasie izolacji.
7. Możliwość regulacji kąta pochylecia oprawy co 5stopni: na wysięgniku od 0 do +10stopni oraz od 0 do -20stopni lub możliwość regulacji kąta nachylecia oprawy dzięki regulowanemu zintegrowanemu zaczepowi. Zintegrowany zaczep regulowany 0° - 90° z możliwością płynnej regulacji położenia odbłyśnika w trzech pozycjach.
8. Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z norm_ EN60598 –CEI 34-21 .
9. Oprawa pyło- i strugoodporna, min. IP 65 (komora lampy), IP 43 (komora osprzętu).

Słup oświetlenia drogowego o charakterystycznych parametrach:

1. Słup stalowy cynkowany ogniowo.
2. Słup o przekroju kołowym o stałej zbieżności, wysokość 7,0m ponad teren.
3. Odporny na promienie UV

Wnęka zamykana drzwiczkami z tabliczką
bezpiecznikową TB1 lub TB2

PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław
42 - 200 Częstochowa ul. Chelmońskiego 13 tel./fax. (34) 365-04-53

TEMAT: Budowa zjazdu publicznego dla bloków 3,7,11 przy ul.
Bankowej w Blachowni z ulicy Sienkiewicza w Blachowni wraz
z przebudową drogi wewnętrznej i towarzyszącej infrastruktury
technicznej

**Sylwetka słupa oświetlenia
drogowego**

ZAMAWIAJĄCY:
URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia

Nr umowy:
OR-0815.141.2014

PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
mgr Inż. Łukasz Trzepliszur upr. nr SLK/5283/POOE/14 <small>br. elektryczna</small>			
Inż. Józef Rybalek upr. nr UAN.VIII/83861/82/86 <small>br. instalacyjna</small>			
DATA	SKALA	RYS.	
12.2014		12	